


2.- ABASTECIMIENTO A CAMÁS

Titular:		COOPERATIVA DE AGUAS						Gestor:									
Nº P.M.	Entidad singular	Población (Nomenclator 2003-SADEI)					Depósito	Captación	Tratamiento		Nº Análisis			Nº determinaciones cloro residual libre			
		De derecho	Abastecida	Controlada E.S.	Controlada P.M.	% Controlada P.M.			ETAP	CI	Tot	A	NA	Tot	C	H	A
		3	Camás	109	109	109			109	9,6	LA TEXERA	M. LOS VILLARES 1 y 2 (2)			4	4	0
Total		109	109	109	109	9,6					4	4	0	4	0	0	4

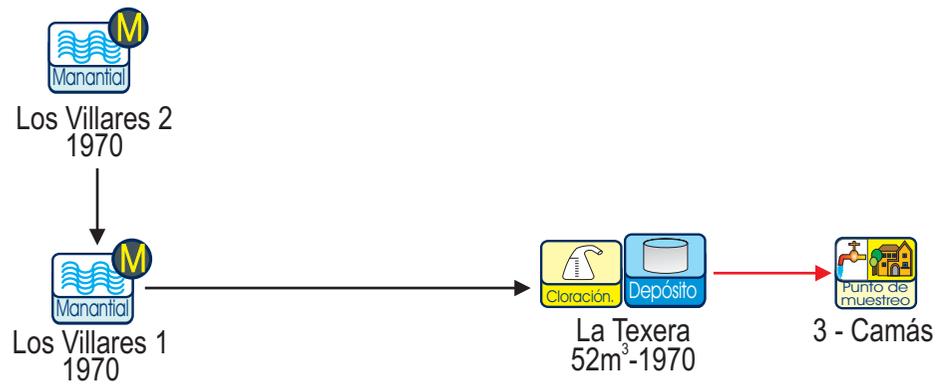

Símbolos empleados

Procedencia



Almacenamiento y distribución



Tratamiento



Abastecimiento y Control



Estación de tratamiento de aguas potables


Agua sin tratamiento
 Agua tratada
 Agua bombeada

1.- ABASTECIMIENTO A SANTA EULALIA Y OTRAS

Titular:		AYUNTAMIENTO DE CABRANES					Gestor: AYUNTAMIENTO DE CABRANES										
Nº P.M.	Entidad singular	Población (Nomenclator 2003-SADEI)					Depósito	Captación	Tratamiento		Nº Análisis			Nº determinaciones cloro residual libre			
		De derecho	Abastecida	Controlada E.S.	Controlada P.M.	% Controlada P.M.			ETAP	CI	Tot	A	NA	Tot	C	H	A
1	Santa Eulalia	159	159	159	174	15,3	SANTA EULALIA	A. ARGANOSU 1 Y 2 (2)			4	0	4	4	0	0	4
	Mases	12	12	12				M. TRESPANDO (2)									
	Villanueva	3	3	3				M. LA FOINA (2)									
								M. FUENTE DEL MEDIO 1 Y 2 (2)									
								S. PUNEGRO (2)									
								M. EL CASTAÑAL (2)									
	Gúerdies	24	24	0			GÚERDIES										
	Madiedo	25	25	0			MADIEDO										
	Bospolín	33	33	0			BOSPOLIN										
	Naveda	43	43	0			ALIÑO II										
	Piñera	44	44	0			"										
	La Encrucijada	24	24	0			"										
	Heria	9	9	0			"										
	Candones	14	14	0			"										
	Fresno	13	13	0			"										
	La Parte	28	28	0			MONTE INCOS										
	Cervera	20	20	0			"										
	La Cotariella	24	24	0			"										

1.- ABASTECIMIENTO A SANTA EULALIA Y OTRAS

Titular:		AYUNTAMIENTO DE CABRANES					Gestor: AYUNTAMIENTO DE CABRANES											
Nº P.M.	Entidad singular	Población (Nomenclator 2003-SADEI)					Depósito	Captación	Tratamiento		Nº Análisis			Nº determinaciones cloro residual libre				
		De derecho	Abastecida	Controlada E.S.	Controlada P.M.	% Controlada P.M.			ETAP	CI	Tot	A	NA	Tot	C	H	A	
	Giranes	26	26	0			"											
2	Torazo	114	114	114	130		TORAZO	S. PUNEGRO (2)			4	1	3	4	0	0	4	
	Miyangües	16	16	16				M. EL CASTAÑAL (2)										
	M. LA FOINA (2)																	
Total		631	631	304	304	15,3					8	1	7	8	0	0	8	

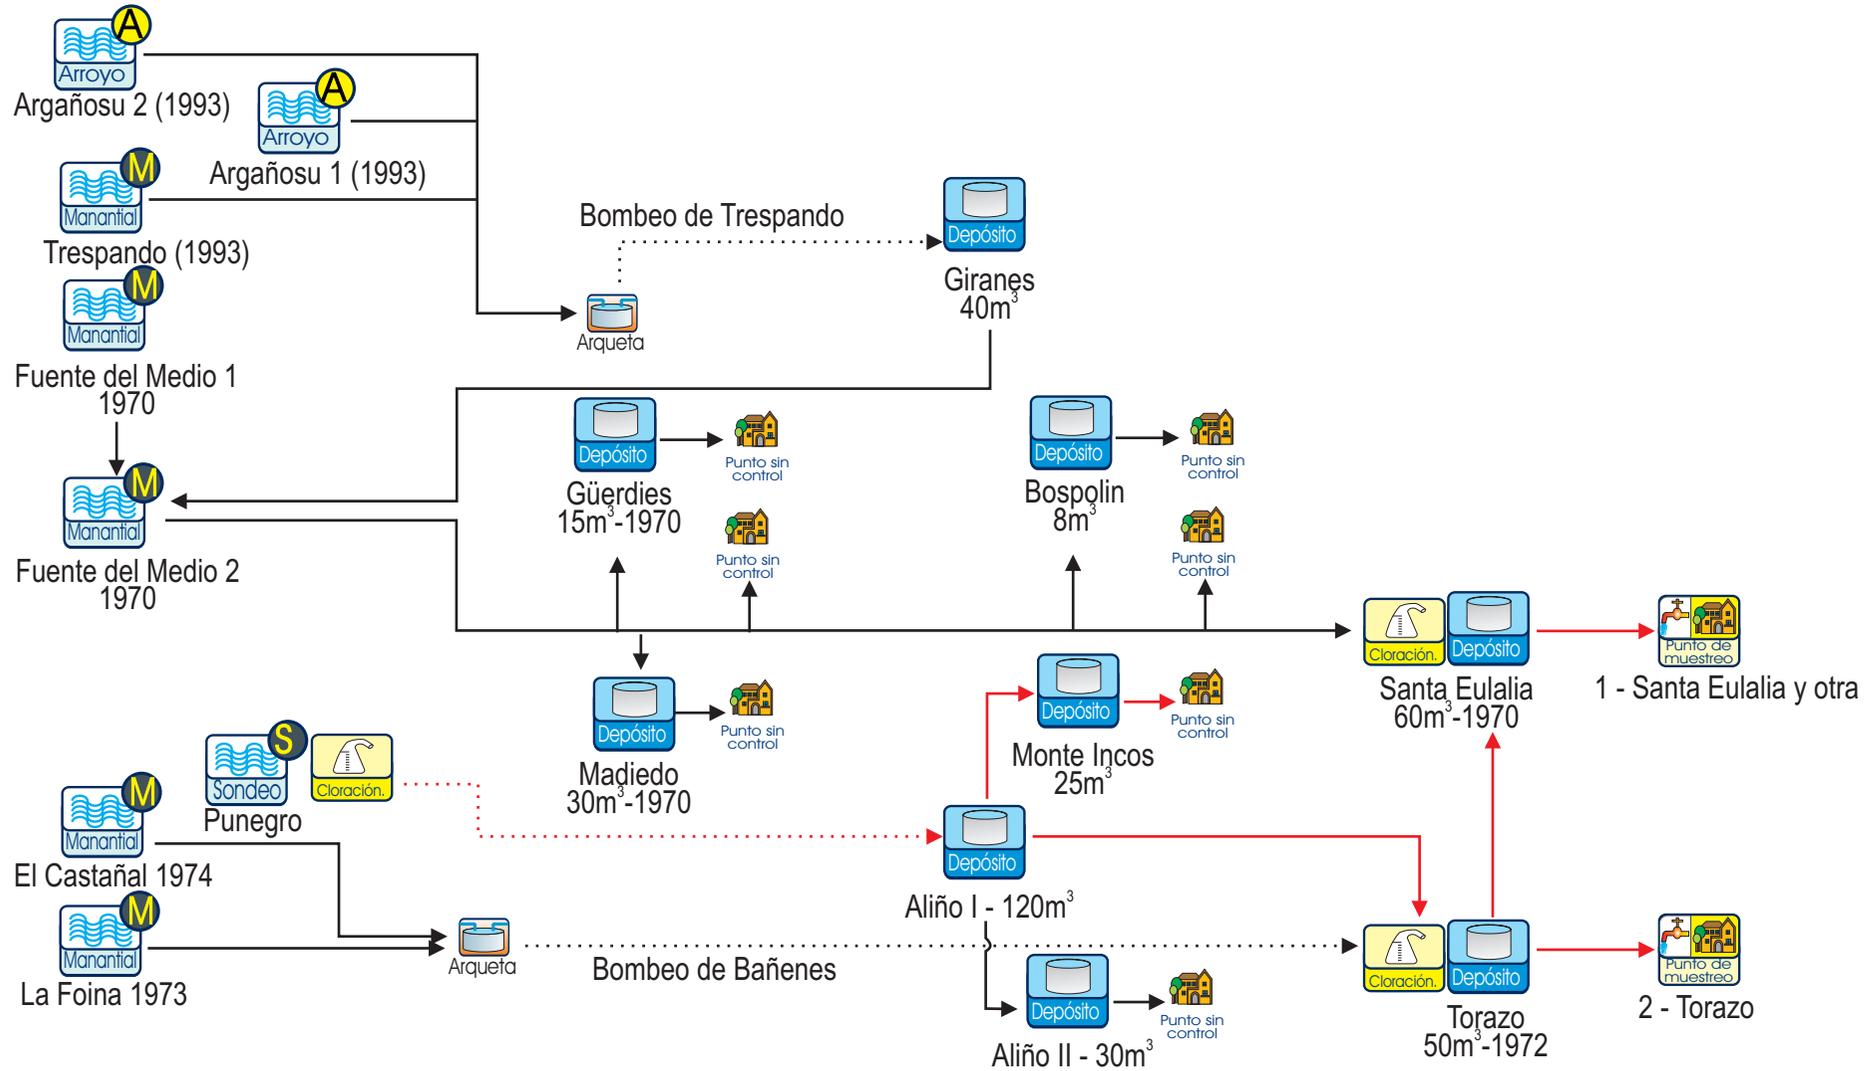

Símbolos empleados

Procedencia						Treatment		Estación de tratamiento de aguas potables		→ Agua sin tratamiento	→ Agua tratada	→ Agua bombeada
Almacenamiento y distribución						Abastecimiento y Control		Punto de muestreo			Fuente pública	